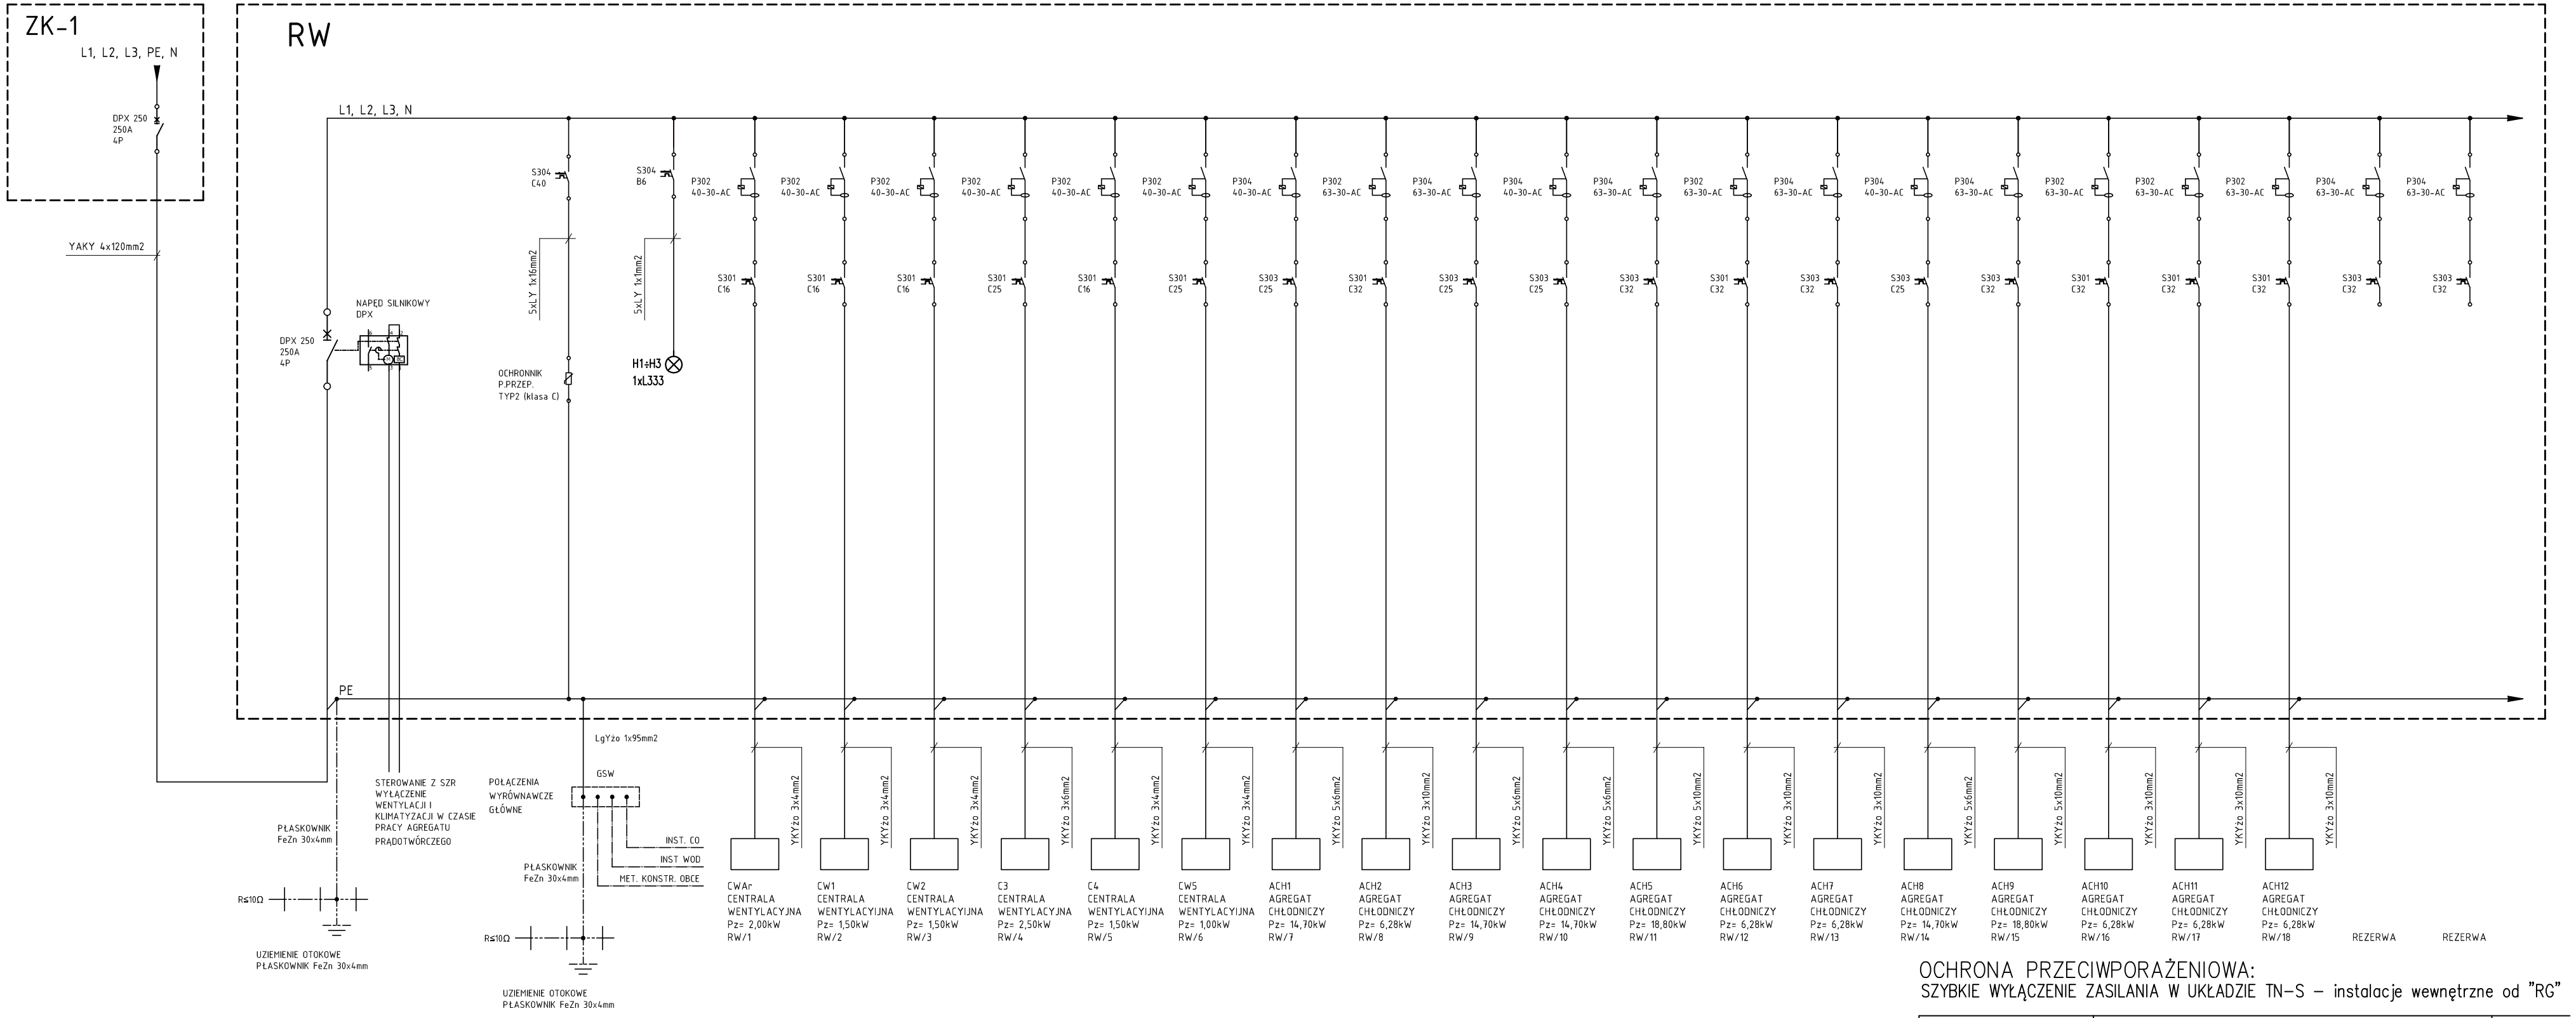

ROZDZIELNICA TE6
Pz = 144,08 kW
kj = 1,00
Psz = 144,08 kW
Isz = 245,00 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
XL3-800 IP43

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny
dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN–S – instalacje wewnętrzne od "RG"

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys.: SCHEMAT ROZDZIELNICY RW
Nr rys.: E-15

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WREAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU"

Adres inwestycji: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk działka nr 26/10, 26/12, 26/13 jedn ewid 142404_4 Pułtusk, 0024 Pułtusk
Skala: -/-

Inwestor: Powiat Pułtuski ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
projekt techniczny

Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant: *mgr inż. Marek Blat*	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	*MAZ/0544/PWBE/15*	
Sprawdzający: *mgr inż. Tadeusz Lis*	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	*Wa-101/02*	

branża elektryczna

Data: 01.2022r.