


RZUT PARTERU

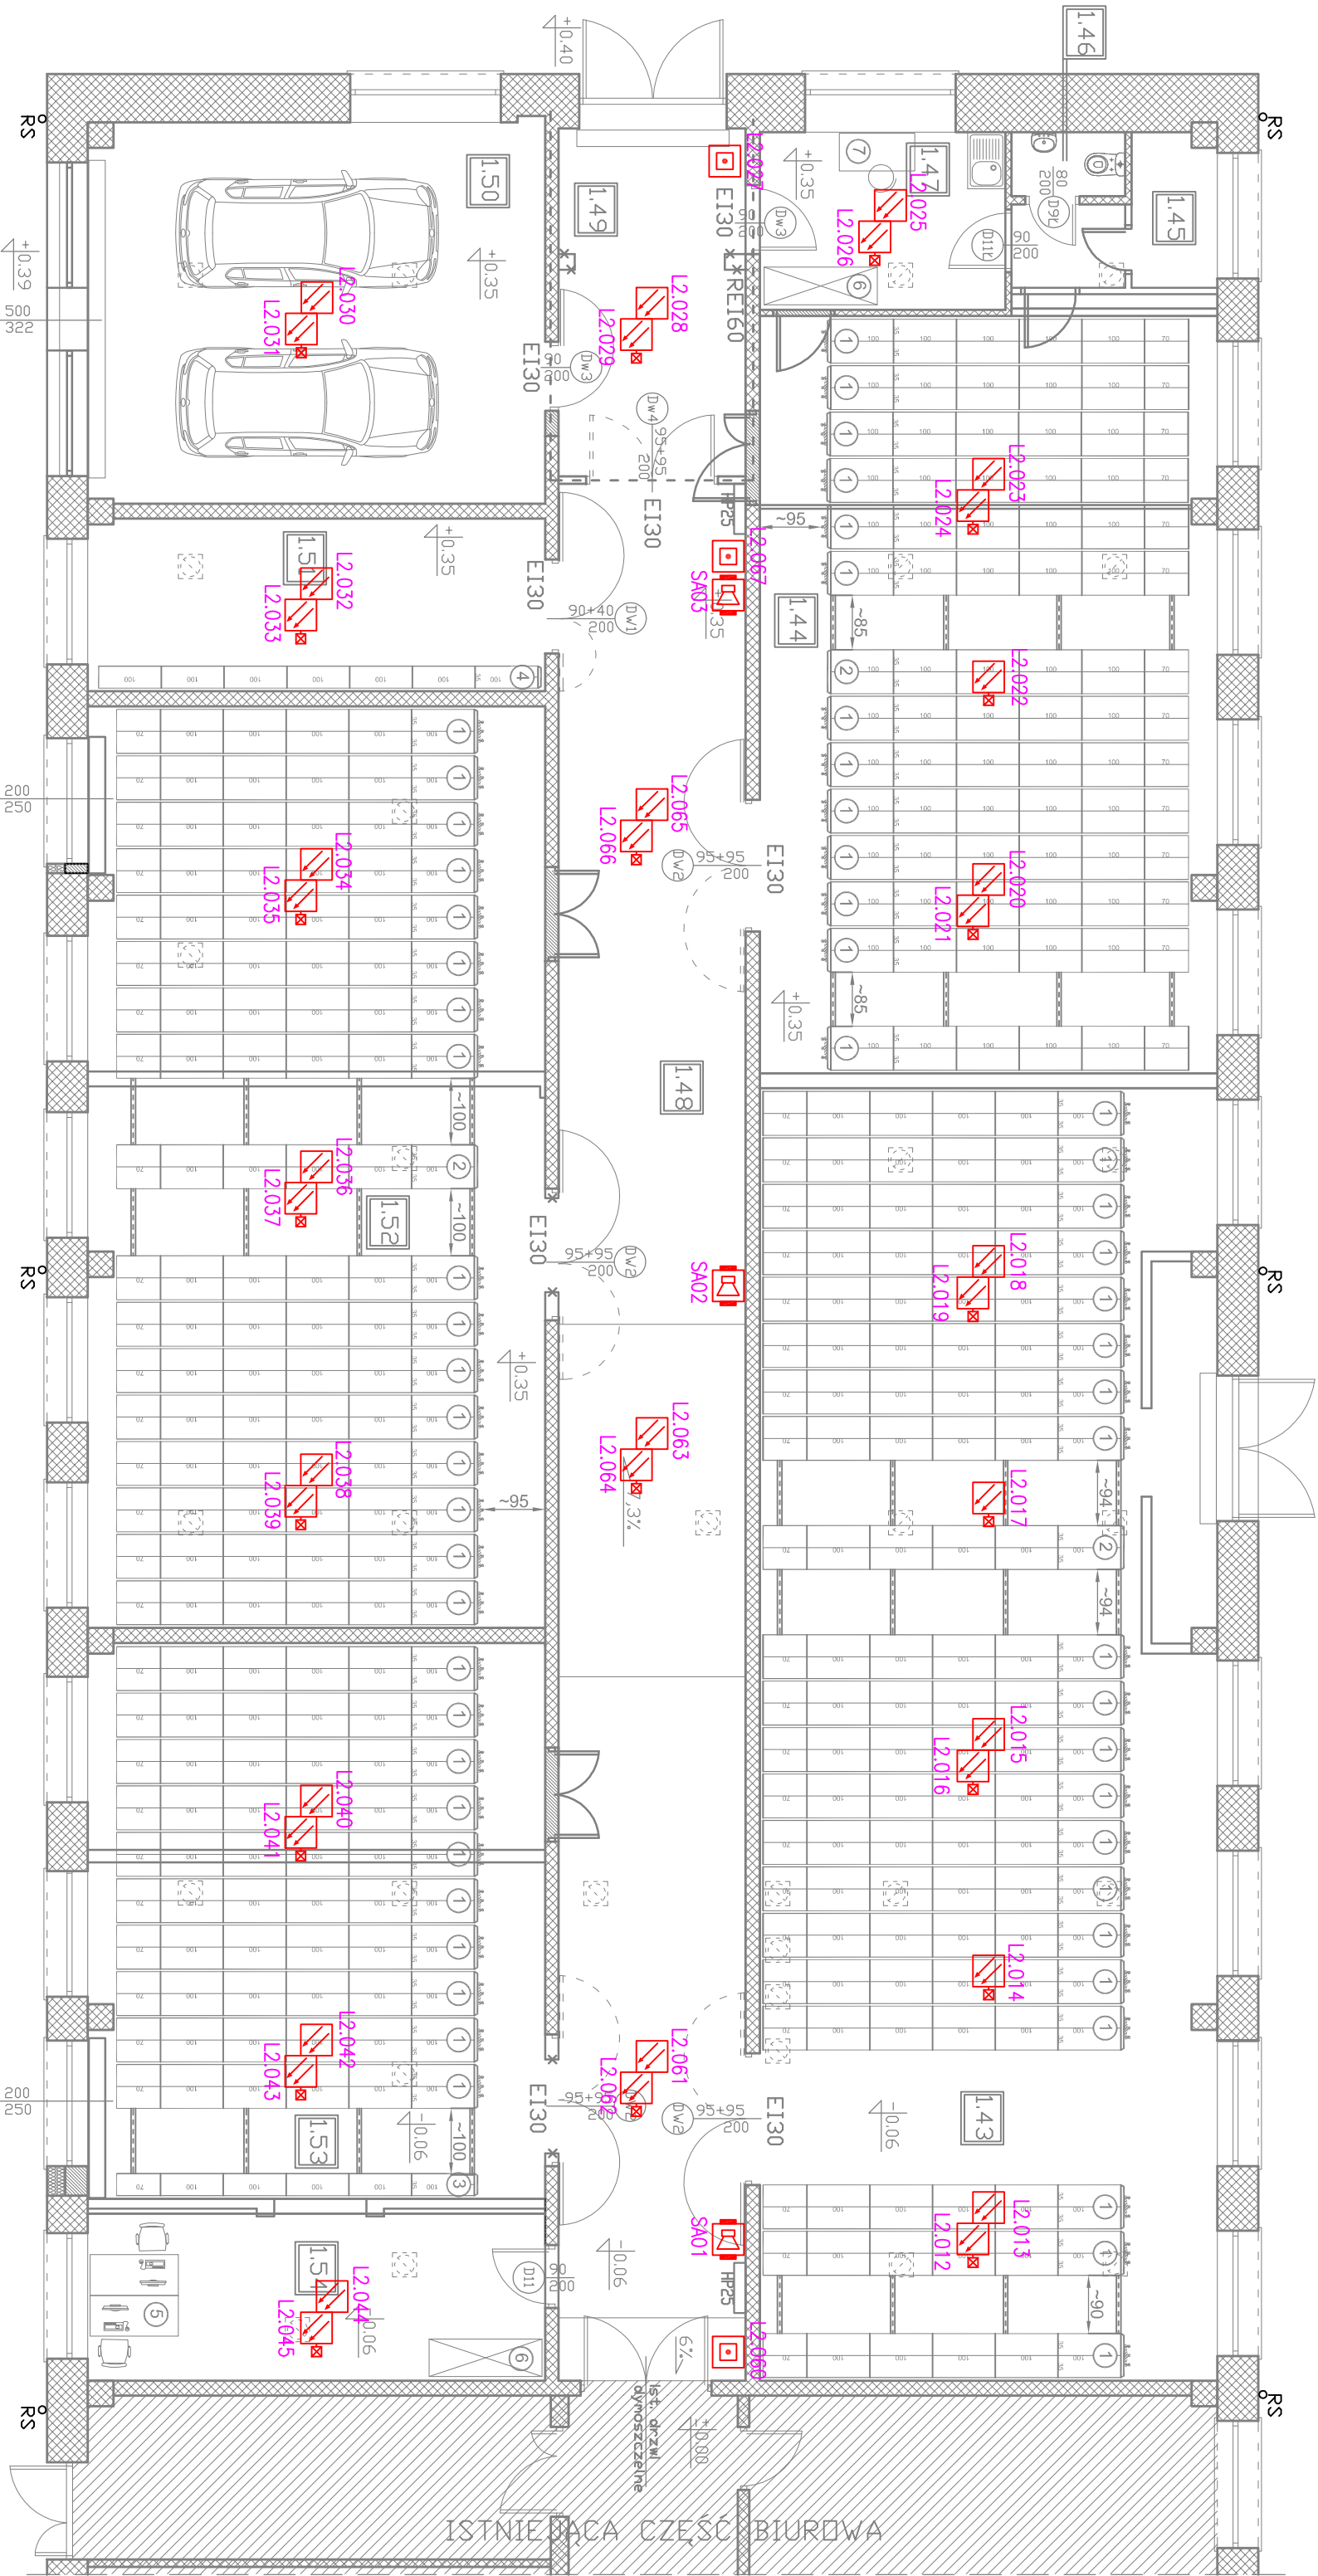

LEGENDA:

- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Czujka dymu
- Sygnalizator akustyczny
- Wskaźnik zadziałania czujki

UWAGA:

- Czujki instalować w odległości min. 0,5 m od ścian, podciągów opraw oświetleniowych itp.
- Linie wykonąć p/t. oraz w korytkach kablowych p.poz.
- Przejścia przez ściany i stropy wykonąć w rurkach RL18 – początki i końce pęlli nie mogą być w jednej rurze.
- Sygnalizator akustyczny instalować na ścianie na wys.2,5 m ręczne oszczędzające pożarowe na wys. 1,5 m.
- Ekran na trasie linii dozorowej nie może być połączony z żadną metalową konstrukcją, należy go podłączyć tylko z uzmiennieniem centrali.
- Linie dozorowe wykonąć kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8mm.
- Linie zasilające wykonąć kablem HIKShiek PH90 ET180 1x2x1mm.
- Linie zasilające z TG wykonąć kablem HDGs PH90 3x2,5mm.
- Przy wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej stosuje się specyfikację techniczną PKN-CLC/TS 54-14.

Nazwa rys.		Nr rys.
RZUT ARCHIWUM-INSTALACJA SAP		E - 11
Nazwa inwestycji:		
PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU"		
Adres inwestycji:		Skala:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk, działka nr 26/10, 26/12, 26/13 jedn. ewid. 142404, 4 Pu. Pultusk, 0023 Pultusk		1:100
Inwestor:		projekt
Powiat Pultuski ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11,		techniczny
Zespół projektowy:		Podpis
Specjalność:		branża
Upr.		elektryczna
Projektant: mgr inż. Marek Biel		Maz0544PWE/15
Sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Lis		Ws-10/102
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		
Data:		01.10.2025.