OKNA, PORTE-FENETRE

OZNACZENIE WG RYS.		W01/Dz1	W02	W03	W04	W03*	W04* EI60	W05* EI60	W05	W06	W06* EI60	W07	W08	W09	O01	O02
MATERIAŁ		Aluminium		PCV		Aluminium			PCV		Aluminium	PCV			PCV	
SCHEMAT		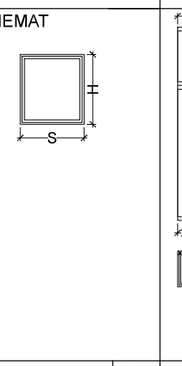		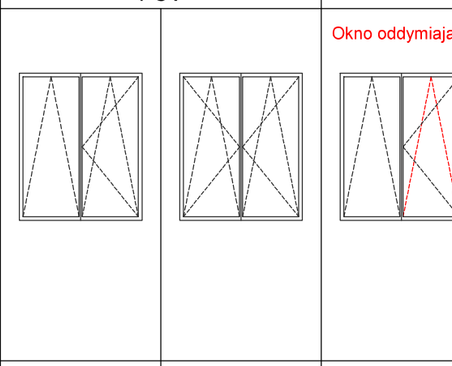								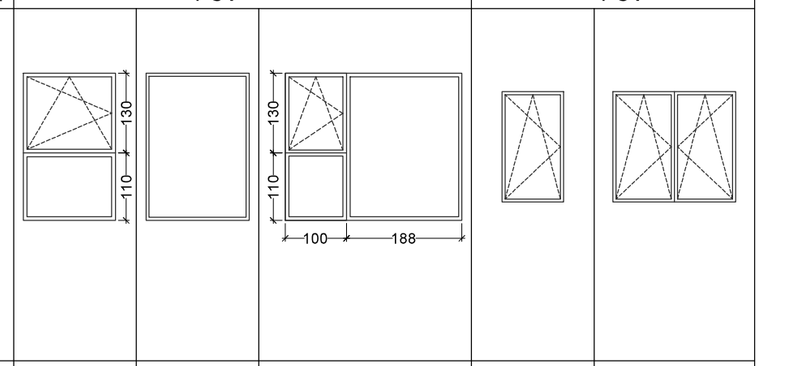			
Wymiar w świetle otworu [mm]	S	3600	2970	1000+1000	1000+1000	1000+1000	2000	1000	1000	1500	1500	1500	1620	1000+1880	1000	2000
	H	2200+950	3150	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	1800	1800
Oznaczenie skrzydła (L - lewe, P - prawe S - stałe, U - uchylne)				L P S	L P S	L P S	L P S	L P S	L P S	L P S	L P S					
Ilość	Parter	W01 - 1 / Dz1 - 1	1	1 - -	1 - -	- - -	- - 1	1 - -	1 1 -	- - -	- - 1	-	-	-	3	2
	I Piętro	-	-	- 1 -	- - -	1 - -	- - -	- - 2	4 1 -	1 2 -	- - -	1	1	1	2	-
	Razem	W01 - 1 / Dz1 - 1	1	1 1 -	1 - -	1 - -	- - 1	- - 3	5 2 -	1 2 -	- - 1	1	1	1	5	2
Kolor		RAL 7024 - MATOWY														
UWAGI:		Fasada z profili aluminiowych, kolor RAL 7024 matowy, system Aluprof BSR50 lub odpowiednik - profile aluminiowe wzmacniane ociepione (część zewnętrzna) - szklenie (wg PN-EN 356:2000): - szkło bezpieczne P2A (chroni przed zranieniem, może stanowić czasową ochronę przy próbie włamania bez przygotowania) - szkło antywłamaniowe P4A (szyby utrudniające włamanie, mogą zastępować kraty o oczku 150 mm wykonane z drutu stalowego o średnicy 10 mm) - część zewnętrzna wraz z drzwiami zewnętrznymi - szklenie trzyszybowe, zespolone, od zewnątrz: szkło laminowane antywłamaniowe, np. Pilkington Optilam 9.5 (P4A), od wewnątrz: szkło laminowane bezpieczne, np. Pilkington Optilam 8.8 (P2A) - część wewnętrzna - szklenie pojedyncze, szkło laminowane bezpieczne, np. Pilkington Optilam 8.8 (P2A) - izolacyjność cieplna U=1,1W/m²K (część zewnętrzna), dla dzwi zewnętrznych U<1,5W/m²K		1) EI 60 - okna, porte-fenetre o odporności ogniowej 60 minut. 2) Podano wymiary otworów w świetle muru. Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze (ok. 2cm z każdej strony), w celu umożliwienia prawidłowego montażu. 3) Okna PCV i aluminiowe - ramy wypełnione materiałem izolacyjnym. Szkło bezpieczne, zespolone. 4) Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 5) Przed zamówieniem okien należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów okiennych.												

DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Dz2	Dz2* EI60	Dz3
MATERIAŁ		Aluminiowe		
SCHEMAT		Przeszklone		Pełne
				
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	1000+700	1000+700	1100
	Ho	2900	2900	2100
Wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	S	900+600	900+600	900
	H	2000+800	2000+800	2000
Oznaczenie skrzydła		L P	L P	L P
Ilość		1 -	- 1	1 -
Kolor		RAL 7024 - MATOWY		
UWAGI:		1) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych. 2) EI 60 - drzwi o odporności ogniowej 60 minut.		

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Dw1	Dw1* EIS30	Dw2* EIS30	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7t
MATERIAŁ		Aluminiowe			Płytowe			Aluminiowe		
		Przeszklone		Pełne				Przeszklone		
SCHEMAT		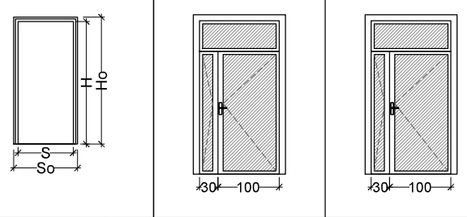						Naświetle EI15 90 90 70 90 90 70 320		Naświetle EI15 EI15 EI15 65 90 30 65 250
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	1100+400	1100+400	1100	1000	1000	900	1000+1000	3200	2500
	Ho	2600	2600	2100	2100	2100	2100	2600	2600	2600
Wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	S	1000+300	1000+300	900	900	900	800	900+900	900+900	900+300
	H	2000+500	2000+500	2000	2000	2000	2000	2000+500	2000+500	2000+500
Oznaczenie skrzydła		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość	Parter	- 1	- 1	1 -	2 4	1 1	- 1	1 -	1 -	- -
	I Piętro	- -	- 1	1 -	3 4	4 3	1 1	- -	- -	1 -
	Razem	- 1	- 2	2 -	5 8	5 4	1 2	1 -	1 -	1 -
Kolor		RAL 9010								
UWAGI:		1) EIS 30 - drzwi dymoszczelne o odporności ogniowej 30 minut. Naświetle EI 15 nad drzwiami o odporności ogniowej 15 minut. 2) W dolnej części skrzydeł drzwi o symbolu Dw3, Dw4 należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m2. 3) Drzwi Dw7 z oznaczeniem t (wg rzutów) - należy wyposażyć w trzymacze eletkromagnetyczne. 4) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych.								

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ — Nr rys.: A - 08

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres inwestycji: ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułtusk, działka nr 242/9 — Skala: 1 - 100

Inwestor: Powiat Pułtuski, ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk — projekt budowlany

Zespół projektowy: Specjalność / Upr. / Podpis

Projektant: mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Kiwak — arch. — MA/028/17

Asystent proj.: inż. Edyta Strzałkowska

Sprawdzający: mgr inż. arch. Patryk Brzostek — arch. — 7/WMOKK/2012

branża architektoniczna

Data: 11.2019r.