


- LEGENDA:
- TG/6 – TABLICA ELEKTRYCZNA "TG"
 - TG/6 – OPIS OBWODU ZASILANA
 - TG/6 – NUMER OBWODU "6"
 - TG – ROZDZIELNICA GŁÓWNA
 - TE – TABLICA OŚWIETLENIA
 - DO – DZWIg OSOBOWY
 - WDO – WYŁĄCZNIK DZWIgu OSOBOWEGO
 - KE – KUCHNIA ELEKTRYCZNA
 - PWP – PRZYOSK PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
 - PWK – PRZYOSK PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU W KOTŁOWNI

- Legenda
- ODDYMIALNE:
- centrala systemu oddymiania
 - optyczna czujka dymu
 - przycisk oddymiania
 - sygnalizator akustyczny
 - napęd drzwiowy DDS 54/500
 - napęd łańcuchowy KA 54
 - rygiel drzwiowy 24V

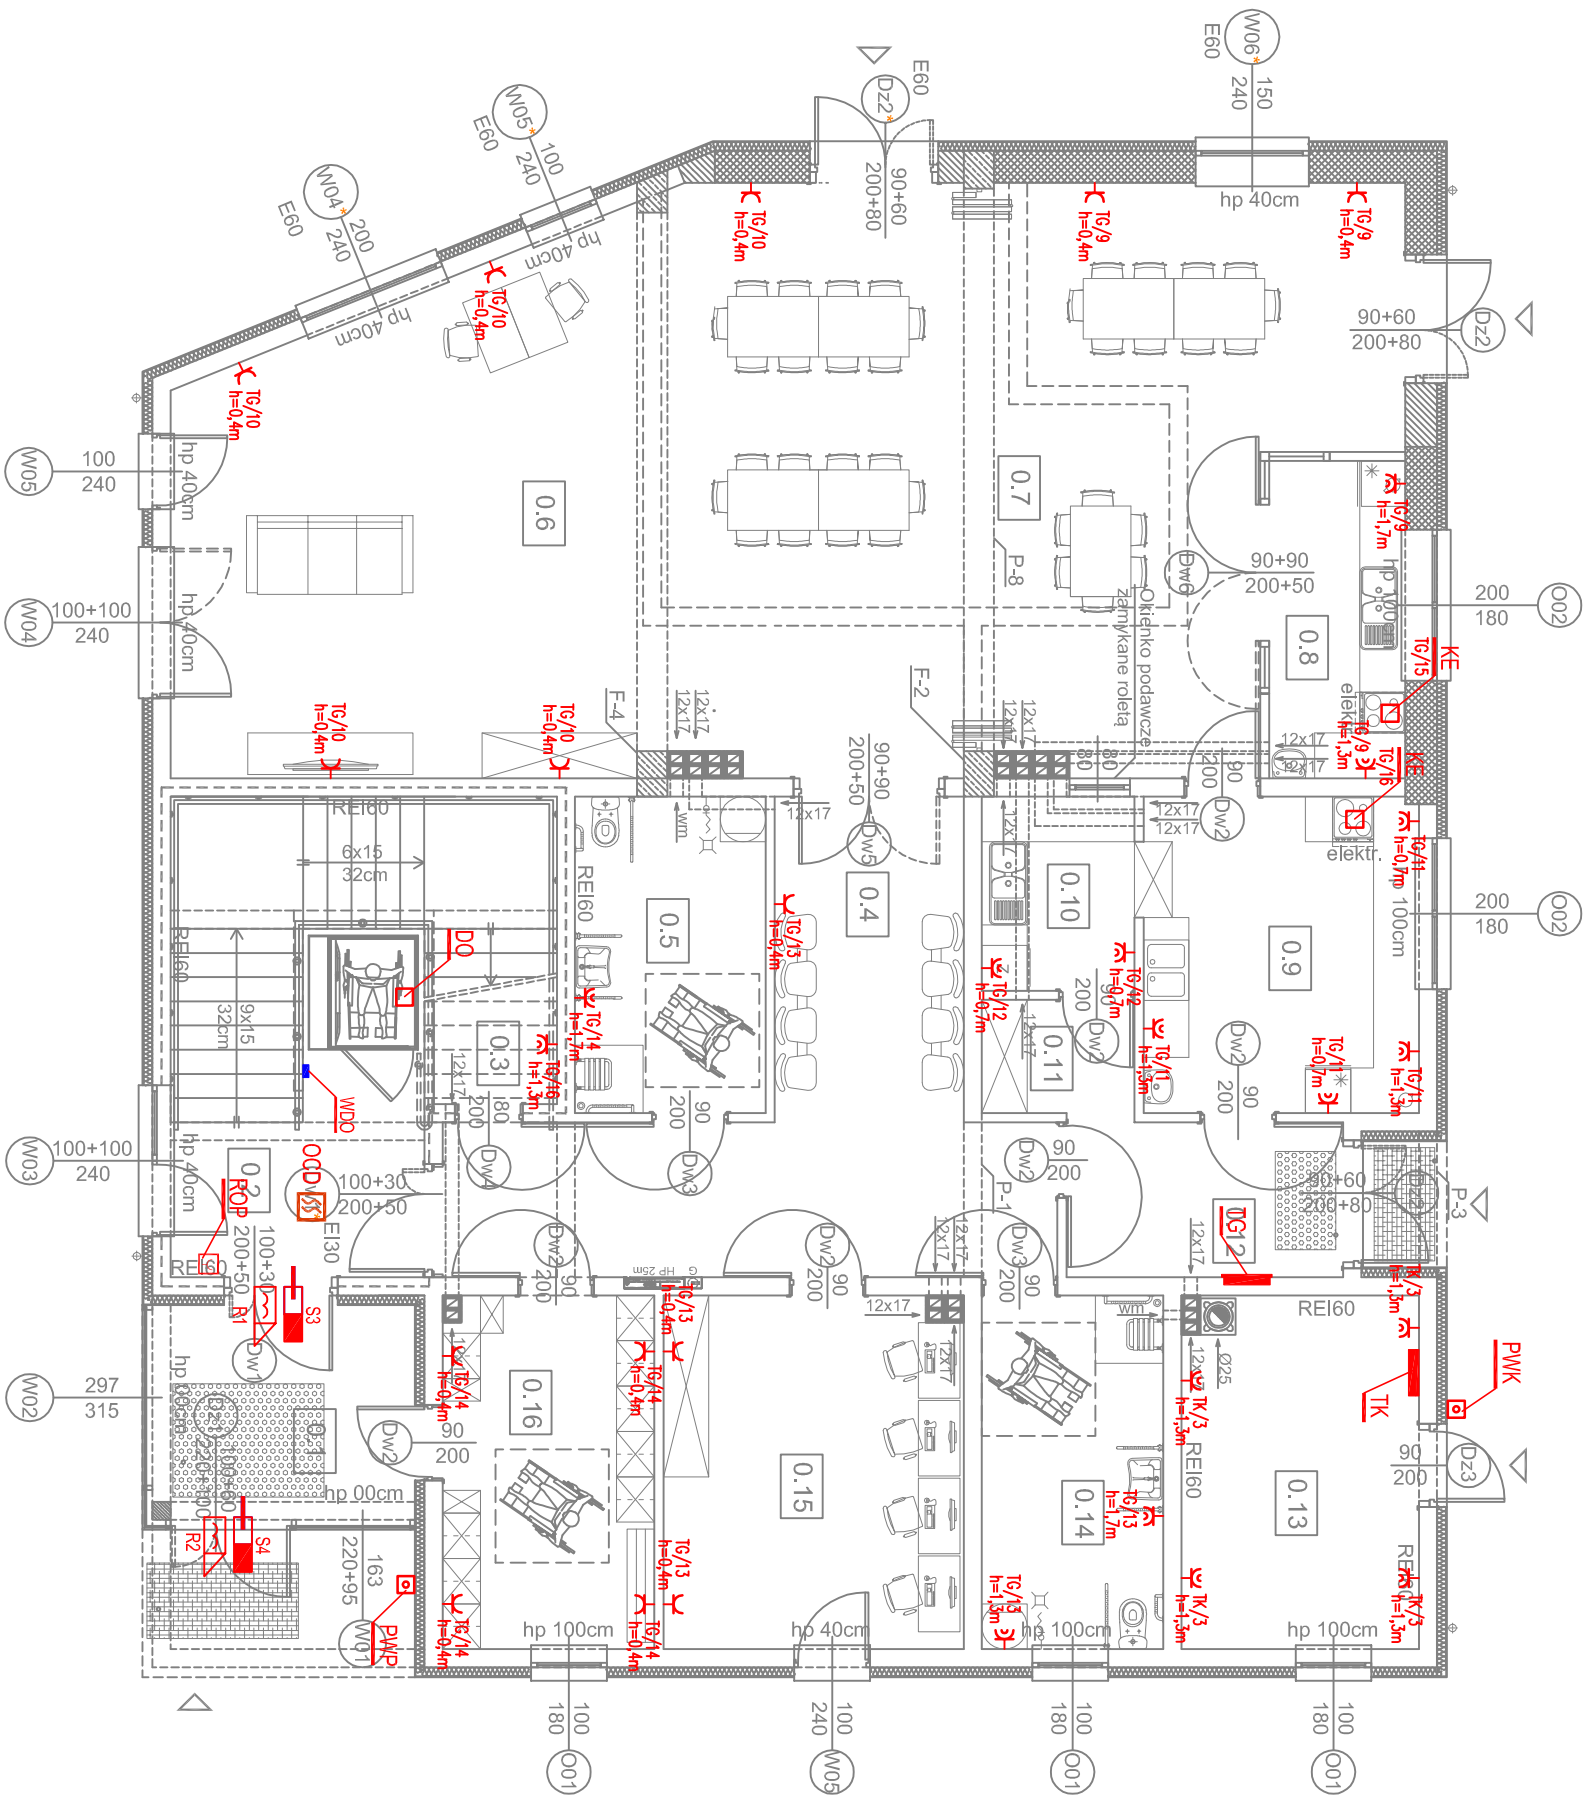

SZYNę WYRÓWNAWCZĄ W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 20x3 mm.
PŁASKOWNIK UŁOŻYĆ NA WYSOKOŚCI 0,8 m OD POSADZKI, POMALOWAĆ W PASKI KOŁORU
ŻÓŁTO-ZIELONEGO. DO SZYNY WYRÓWNAWCZEJ PODŁĄCZYĆ METALOWE RURY WCHODZĄCE
W SKŁAD OBIEKTU, METALOWE KONSTRUKCJE OBCE. PRZEJŚCIA PRZez ŚCIANY/STROPY
INSTALACJę USZCZELNIĆ ODPWIEDNIMI MASAMI O ODPWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
DOSTOSOWANEJ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY LUB STROPU.

Nazwa rys.		Nr rys.
RZUT PARTERU-GNIAZDA		E - 03
Nazwa inwestycji:		PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "B" PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 W PLEBUSKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNEGO DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Adres inwestycji:		ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułusk, działka nr 242/9
Inwestor:		Powiat Pułuski ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułusk
Zespół projektowy:		Specjalność Upr. Podpis
Projektant:		mgr inż. Marek Biał
Sprawdzający:		mgr inż. Tadeusz Lis
Data:		09.2019r.